


Дата 28.07.2014

Тема: Прекращение производства клапанов серии PHT

Уважаемые клиенты,

Обращаем Ваше внимание, что с 18 июня 2014 года терморегулирующие клапаны Danfoss серии PHT сняты с производства. Заменой механических TPV серии PHT служат электронные TPV серии ETS100/ETS 250/ETS 400 .

Клапанный узел для пилотного клапана (поз.1) и термочувствительный элемент (поз. 3) будут доступны для заказа т.к. являются частью линейки TPV сери TE5-55. Комплект фланцев (поз. 4) также будет доступен для заказа, ввиду того, что также используется для клапанов из промышленной линейки клапанов.

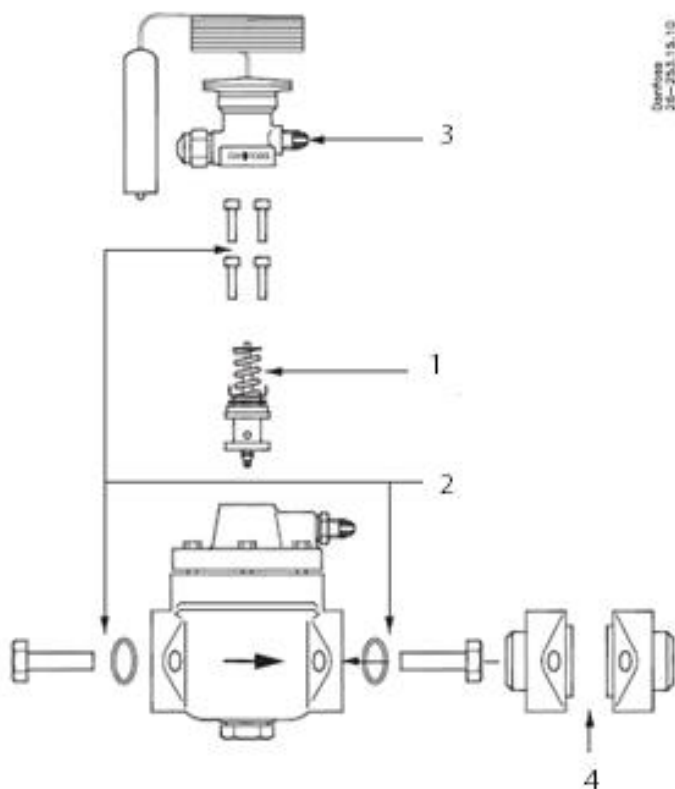

1. Клапанный узел для пилотного клапана
2. Корпус клапана, фланцевые прокладки, фланцевые болты и винты
3. Термочувствительный элемент (включая комплект винтов)
4. Комплект фланцев

PHT компоненты